

绝对型编码器-多圈

隔爆型绝对值 ProfiNET 输出 EX-6E-80XS



产品描述:

- 80 mm 外形尺寸，标准工业外形设计
- 韦根磁性技术，分辨率可达16 bits，多圈可达43bits
- 防护等级可达 IP 66
- 工作温度 -40°C ... +80°C



特点描述:

- 外形 80 mm，结构紧凑、坚固，适合工业现场及户外设备使用
- 工作温度范围宽 -40°C ... +80°C
- 高防护等级，可达IP66
- 应用 CoE ,FOE,E0E
- 输出数据最小循环周期 50µs

机械参数	
最大速度	3000 rpm
启动力矩	≤ 3 Ncm (环境温度 20°C)
转动惯量	≤ 200 gcm²
轴负载能力	轴向 400 N；径向 500 N
重量	约 3.34 kg
防护等级 EN 60 529	IP 66
工作温度范围	-40°C ... 80°C
材料	轴：不锈钢304 法兰：不锈钢303 外壳：不锈钢303
抗冲击性,据 EN 60068-2-27	≤ 250 g (6 ms)
抗振动性,据 EN 60068-2-6	≤ 25 g (10 Hz ... 1000Hz)

通用电气参数	
供电电压	10 ... 32 VDC
电流消耗	典型 125 mA
驱动电路	工业以太网
启动时间	< 1.5 s
内部循环时间	50µs
输出短路保护	有
反极性连接保护	有
ESD	DIN EN 61000-4-2
符合CE标准	EN 61000-6-2; DIN EN 61000-6-3
符合RoHS 标准	遵循EG-规则 2002/95/EG
符合EX标准	GB 3836.4-2010
EX标志	Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80 °C

ProfiNET 接口参数	
接口类型	ProfiNET 接口
输出电路	Ethernet
通信频率	10 / 100 Mbit
接口循环周期	>125µs
码制	二进制码
单圈分辨率	最大 16 bits
圈数	最大 43 bits
Profile	符合ProfiNET 4.0/4.1 版本 NRT、RT 和 IRT 工作模式
LED 状态指示灯	设有双色LED指示运行状态和总线状态 和两个L/A LED具体功能详见操作手册。
电气寿命	> 10 ⁵ h

防爆参数	
依据标准	EX Oil+Gas acc. to GB 3836.4-2010
类别	EX Oil+Gas Ex d IIC T6 Gb Ex tD A21 IP66 T80 °C 等同于新规标志: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80 °C Db

ProfiNET 接口协议符合工业以太网标准，符合ProfiNET 4.0/4.1 功能要求。
编码器协议特性：
- 计数方向可变
- 单圈分辨率可设定
- 总计分辨率可设定
- 允许内部固件远程升级
- 可选择NRT、RT 和 IRT 工作模式

绝对型编码器-多圈

隔爆型绝对值 ProfiNET 输出 EX-6E-80XS

信号	Ub	0V	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-
颜色	红	黑	黄	白	橙	蓝

订货代码 轴型	EX-6E-80SS-X X X X-B XX XX X 系列 a b c d e f g h							
a 法兰 2 = 同步法兰, IP66 5 = 夹紧法兰, IP66	c 供电电压/输出电路 3 = ProfiNET 输出/ 10 ... 30 VDC 供电	e 码制 B = 二进制码	g 圈数 12 = 12 bit 14 = 14 bit 43 = 43 bit	b 轴径 6 = Ø 12 x 25 mm	d 连接方式 2 = 径向1米电缆*	f 单圈分辨率 12 = 12 bit 13 = 13 bit 16 = 16 bit	h 功能 1 = 无附加功能	

* 1米电缆常备库存作为优选, 若选择其他长度, 径向出线时, 则把连接方式代码改为B, 在分辨率后写电缆长度; 例如5m电缆表式为: EX-6E-80SS-XXXB-XXXXXX-0050


订货代码 轴套型	EX-6E-80HS-X X X X-B XX XX X 系列 a b c d e f g h							
a 法兰 9 = 带双飞翼固定连接器, IP66	c 供电电压/输出电路 3 = ProfiNET 输出/ 10 ... 30 VDC 供电	e 码制 B = 二进制码	g 圈数 12 = 12 bit 13 = 13 bit 43 = 43 bit	b 轴孔径(盲孔) 6 = Ø12 mm	d 连接方式 2 = 径向1米电缆*	f 单圈分辨率 12 = 12 bit 13 = 13 bit 16 = 16 bit	h 功能 1 = 无附加功能	

* 1米电缆常备库存作为优选, 若选择其他长度, 径向出线时, 则把连接方式代码改为B, 在分辨率后写电缆长度; 例如5m电缆表式为: EX-6E-80HS-XXXB-XXXXXX-0050

绝对型编码器-多圈

外形尺寸

轴型编码器:
法兰形式2, Ø 12 mm 轴径, 连接方式 2

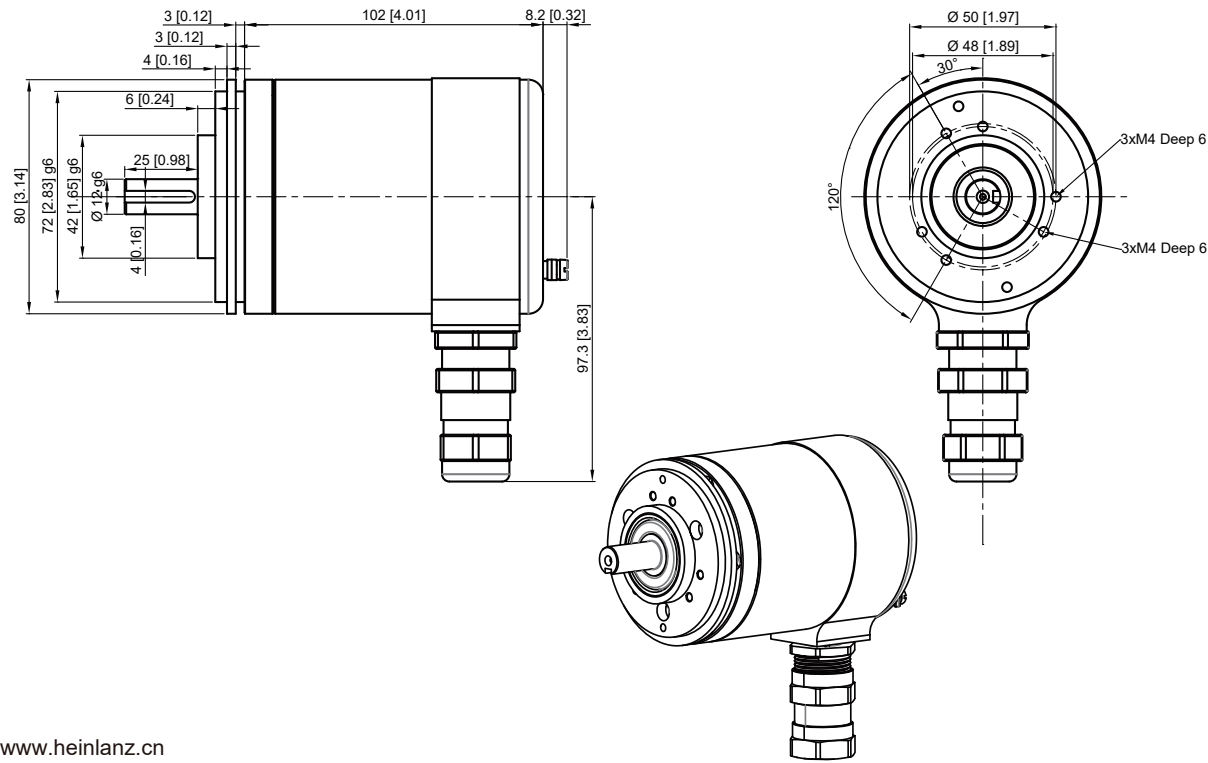


绝对型编码器-多圈

隔爆型绝对值 ProfiNET 输出 EX-6E-80XS


轴型编码器:

法兰形式5, Ø 12 mm 轴径, 连接方式 2

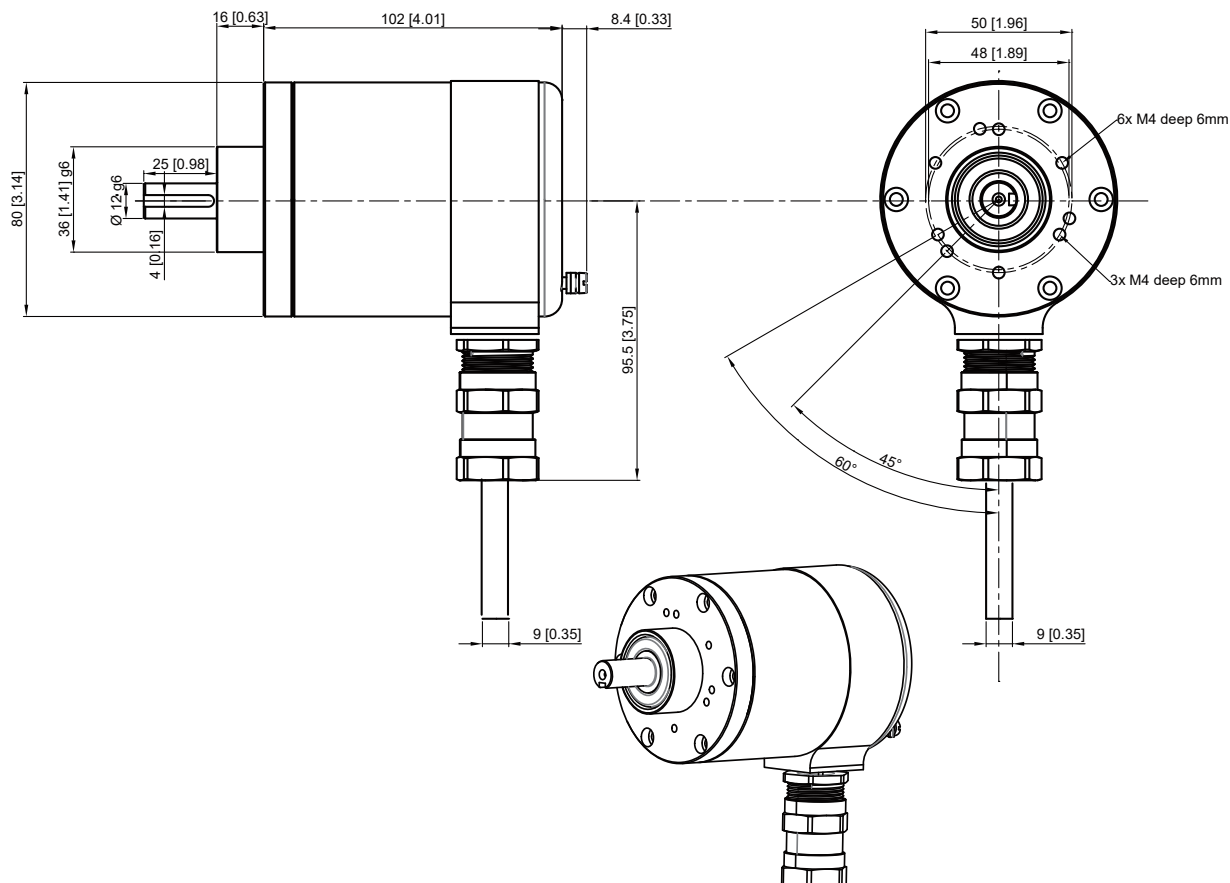

轴套型编码器:

盲孔轴套, 法兰形式9, 连接方式 2

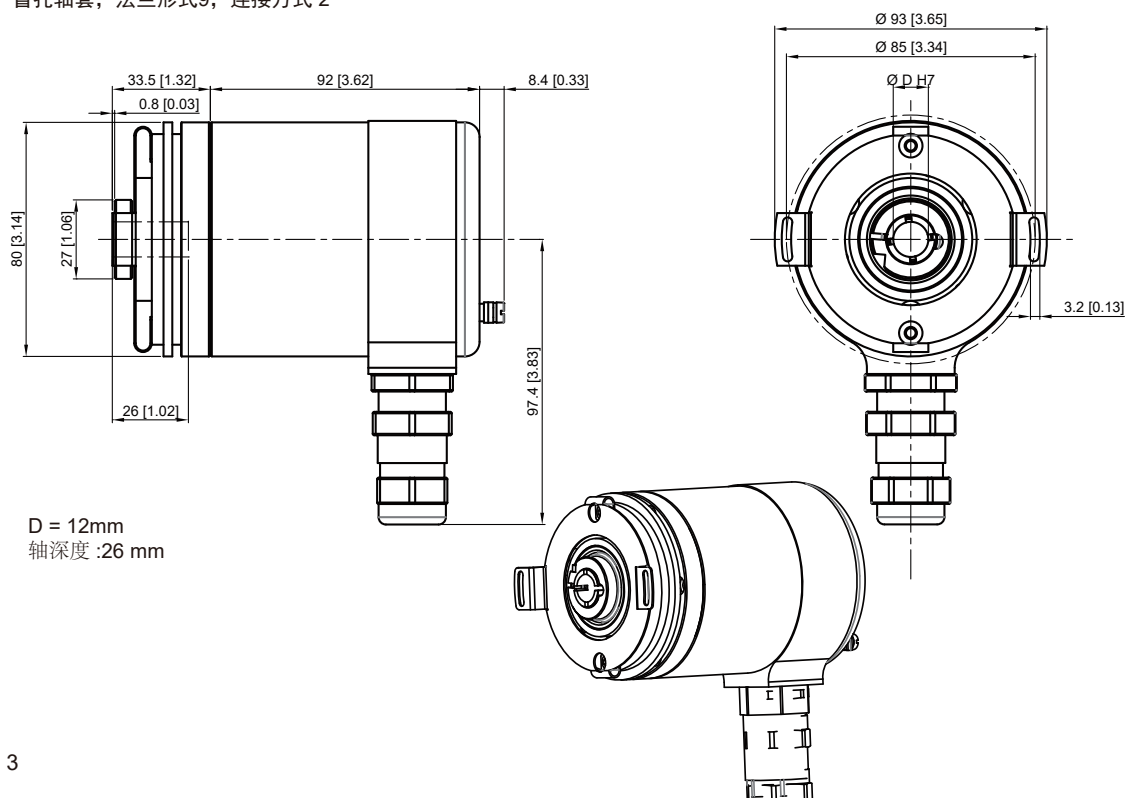



170021131268



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738



防爆合格证

证 号: CCRI 20.1350X

单 位: 海茵兰茨(天津)工业技术有限公司

地 址: 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号

产 品 名 称: 防爆编码器

型 号 规 格: EX-80S-H

防 爆 标 志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C

技 术 文 件: Q/ HXLC 002-2020

图 号: EX-80S-S

备 注: 1. 额定电压: 24V DC;
2. 额定电流: 200mA;
3. X代表采用取得防爆合格证, 且防爆形式相适应的电缆引入装置。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:

GB 3836.1-2010; GB 3836.2-2010; GB 12476.1-2013; GB 12476.5-2013; GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2021年1月12日

有 效 期 至: 2026年1月11日

批 准:



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-89268018



170021131268



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号: CCRI 20.1351X

单 位: 海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
地 址: 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号
产 品 名 称: 防爆编码器
型 号 规 格: EX-80S-S
防 爆 标 志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
技 术 文 件: Q/ HXLC 001-2020
图 号: EX-80S-S
备 注: 1. 额定电压: 24V DC;
2. 额定电流: 200mA;
3. X代表采用取得防爆合格证, 且防爆形式相适应的电缆引入装置。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:

GB 3836.1-2010; GB 3836.2-2010; GB 12476.1-2013; GB 12476.5-2013; GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2021年1月12日

有 效 期 至: 2026年1月11日

批 准:



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-89268018



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022122314115992

认证委托人名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号C号楼B座-402

生产者名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号C号楼B座-402

生产企业名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津市西青区高泰路15号联东U谷云创中心13-2

产品名称和系列、型号、规格

防爆编码器

型号: EX-80S-H 参数: DC 24V, 200mA 外壳防护等级: IP66 防爆标志: Ex db II C T6
Gb/Ex tb III C T80°C Db Ex 设备的特殊使用条件: ①该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证
抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$; ②隔爆接合面详细尺寸见企业审查合格备案
的图纸, 后期隔爆接合面的修理, 尺寸不得低于备案图纸的规定。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月22日 有效期至: 2027年11月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年11月04日



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022122314115991

认证委托人名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号C号楼B座-402

生产者名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号C号楼B座-402

生产企业名称及地址

海茵兰茨(天津)工业技术有限公司
天津市西青区高泰路15号联东U谷云创中心13-2

产品名称和系列、型号、规格

防爆编码器

型号: EX-80S-S 参数: DC 24V, 200mA 外壳防护等级: IP66 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIC T80°C Db Ex 设备的特殊使用条件: ①该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$; ②隔爆接合面详细尺寸见企业审查合格备案的图纸, 后期隔爆接合面的修理, 尺寸不得低于备案图纸的规定。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月22日 有效期至: 2027年11月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年11月04日



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

